

PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO NÍVEL INFERIOR - DETECÇÃO DE INCÊNDIO
ESC.:1/100

CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO - E1
ESCOLA EM GERAL

ESCOLA EM GERAL

Detector de incêndio pontual de fumaça

Detector de incêndio pontual térmico


Seq

O sistema adotado deverá ser o sistema de detecção endereçável, de acordo com a NBR 17240:2010.

O esquema de instalação dos detectores deve seguir a Figura C.1 da NBR 17240:2010.

110

Detecutores de incêndio	Quantidade
Pontual de fumaça	38
Pontual térmico	32

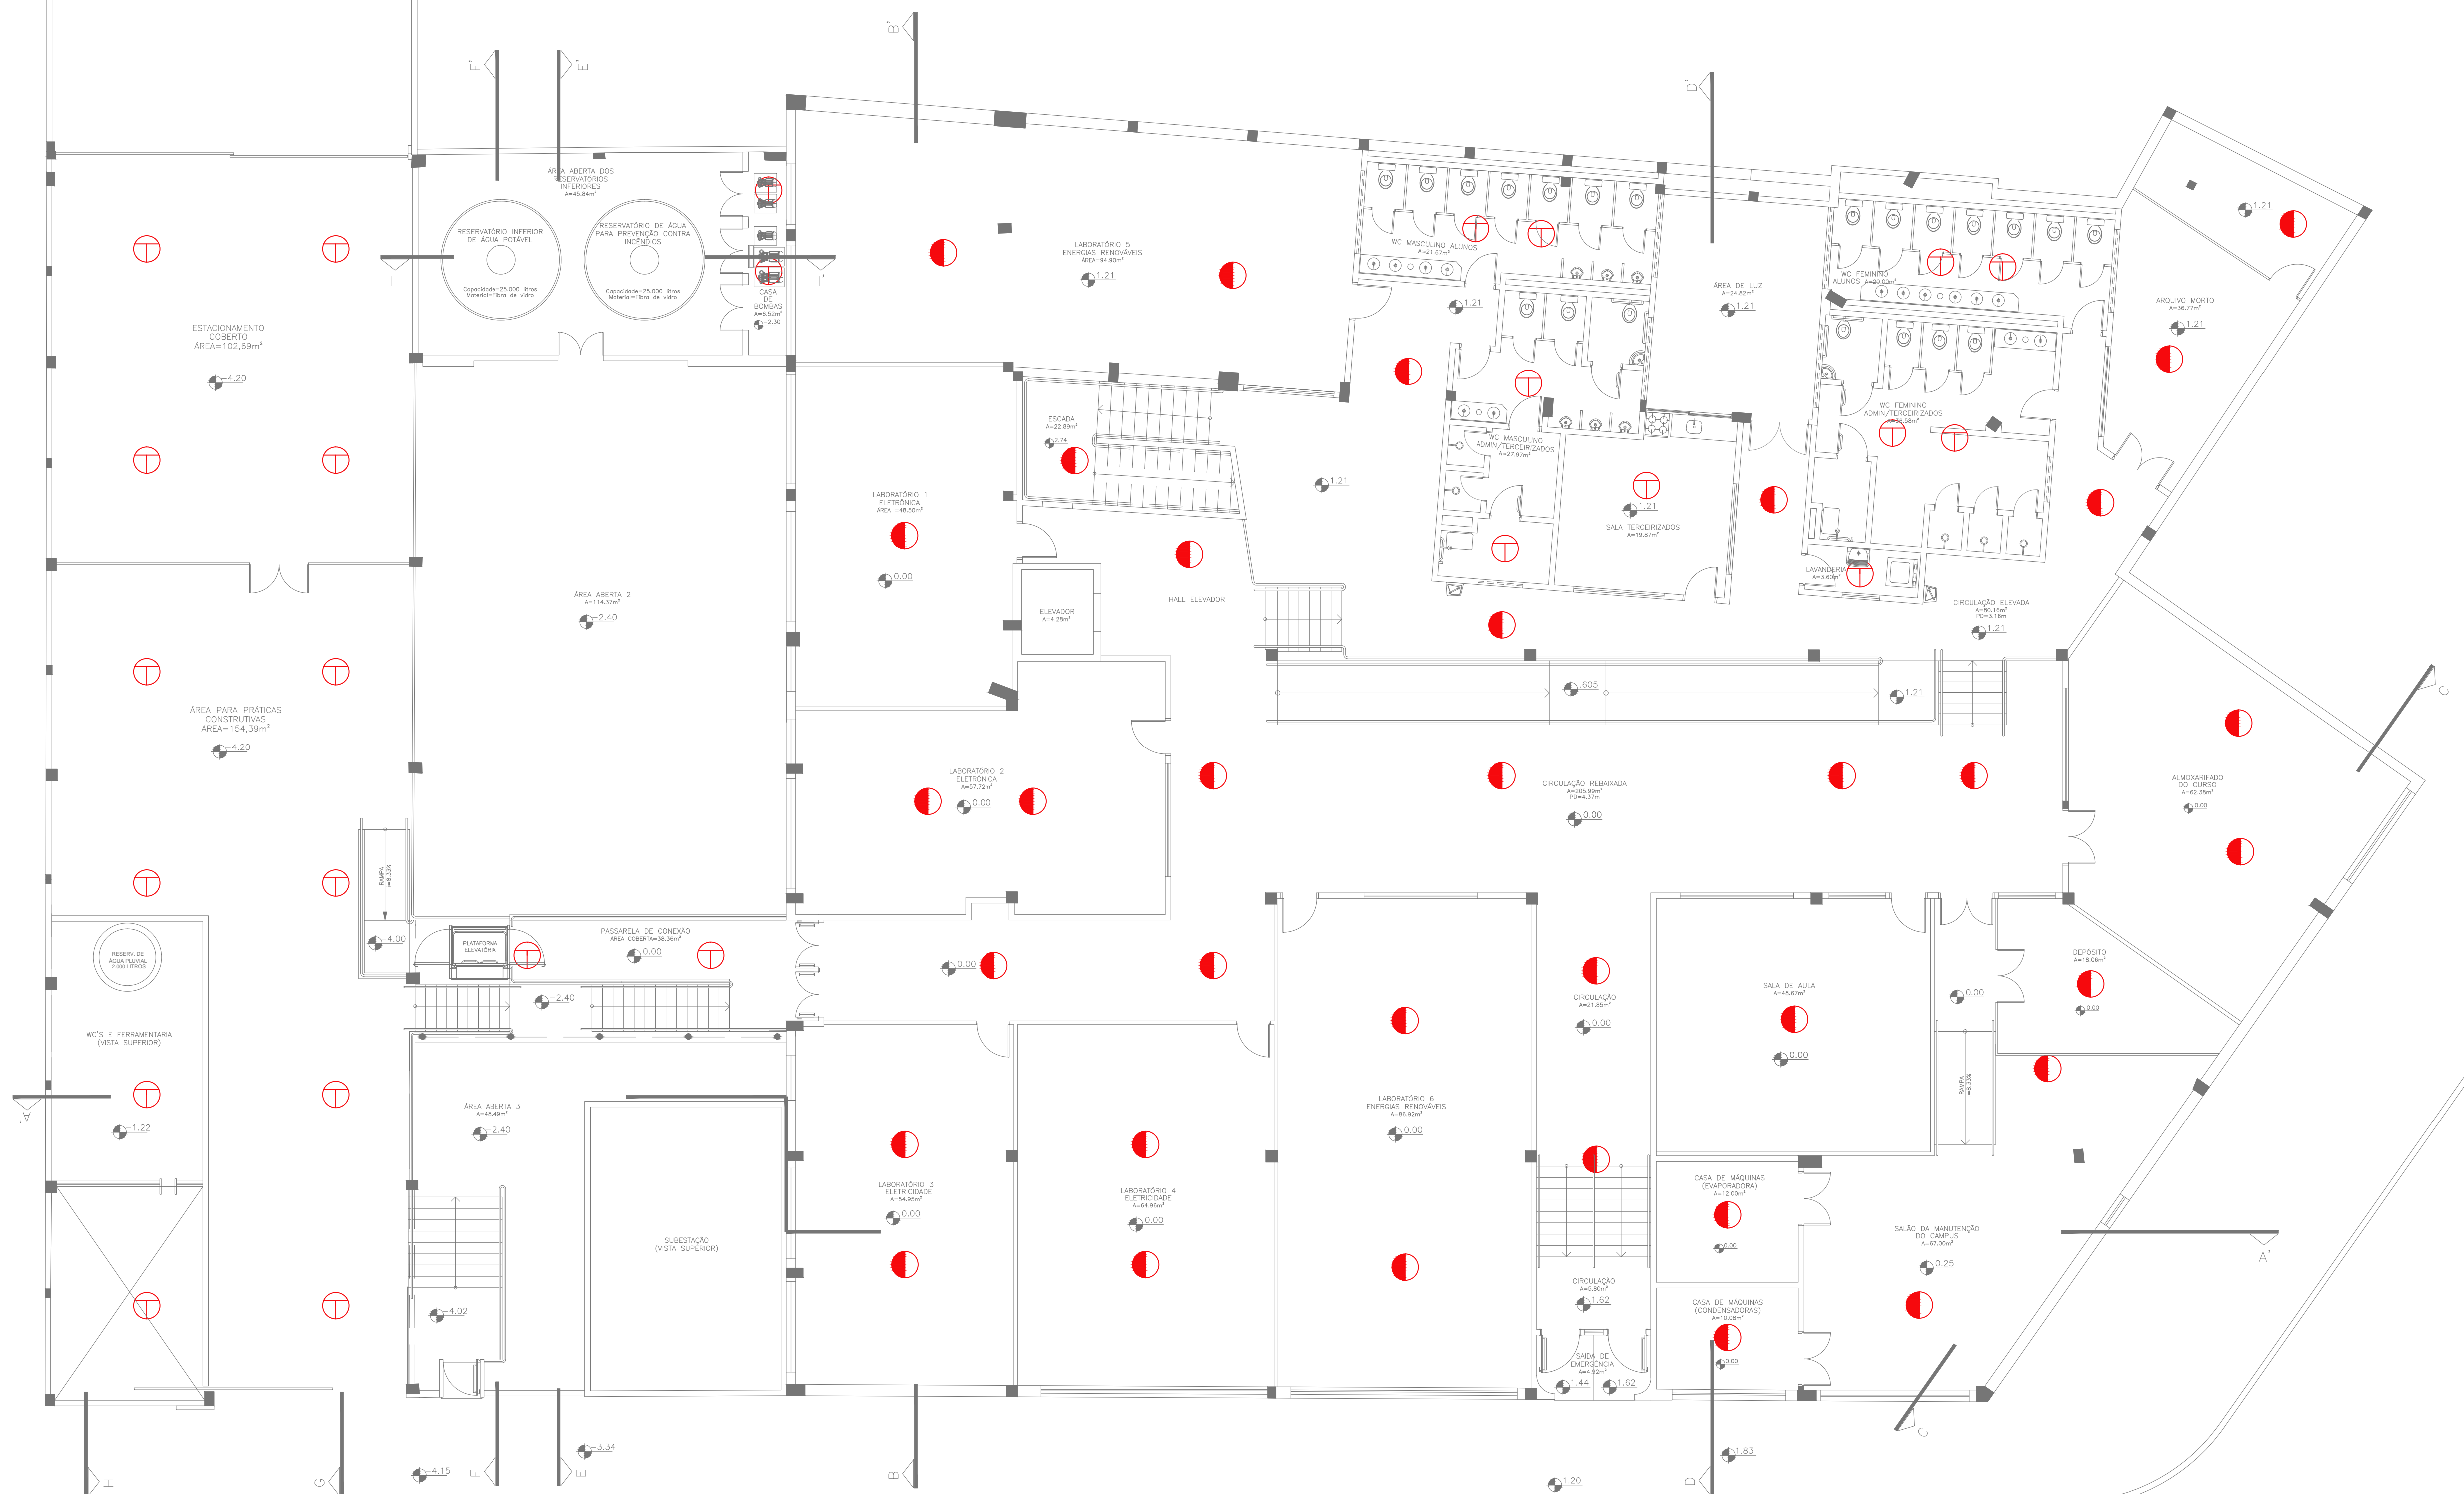

PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO - DETECÇÃO DE INCÊNDIO
 ESC.:1/100