


PLANTA DO TERCEIRO PAVIMENTO - SINALIZAÇÃO
ESC.:1/100

PLANTA DA CASA DE MÁQUINAS - SINALIZAÇÃO
ESC.:1/100

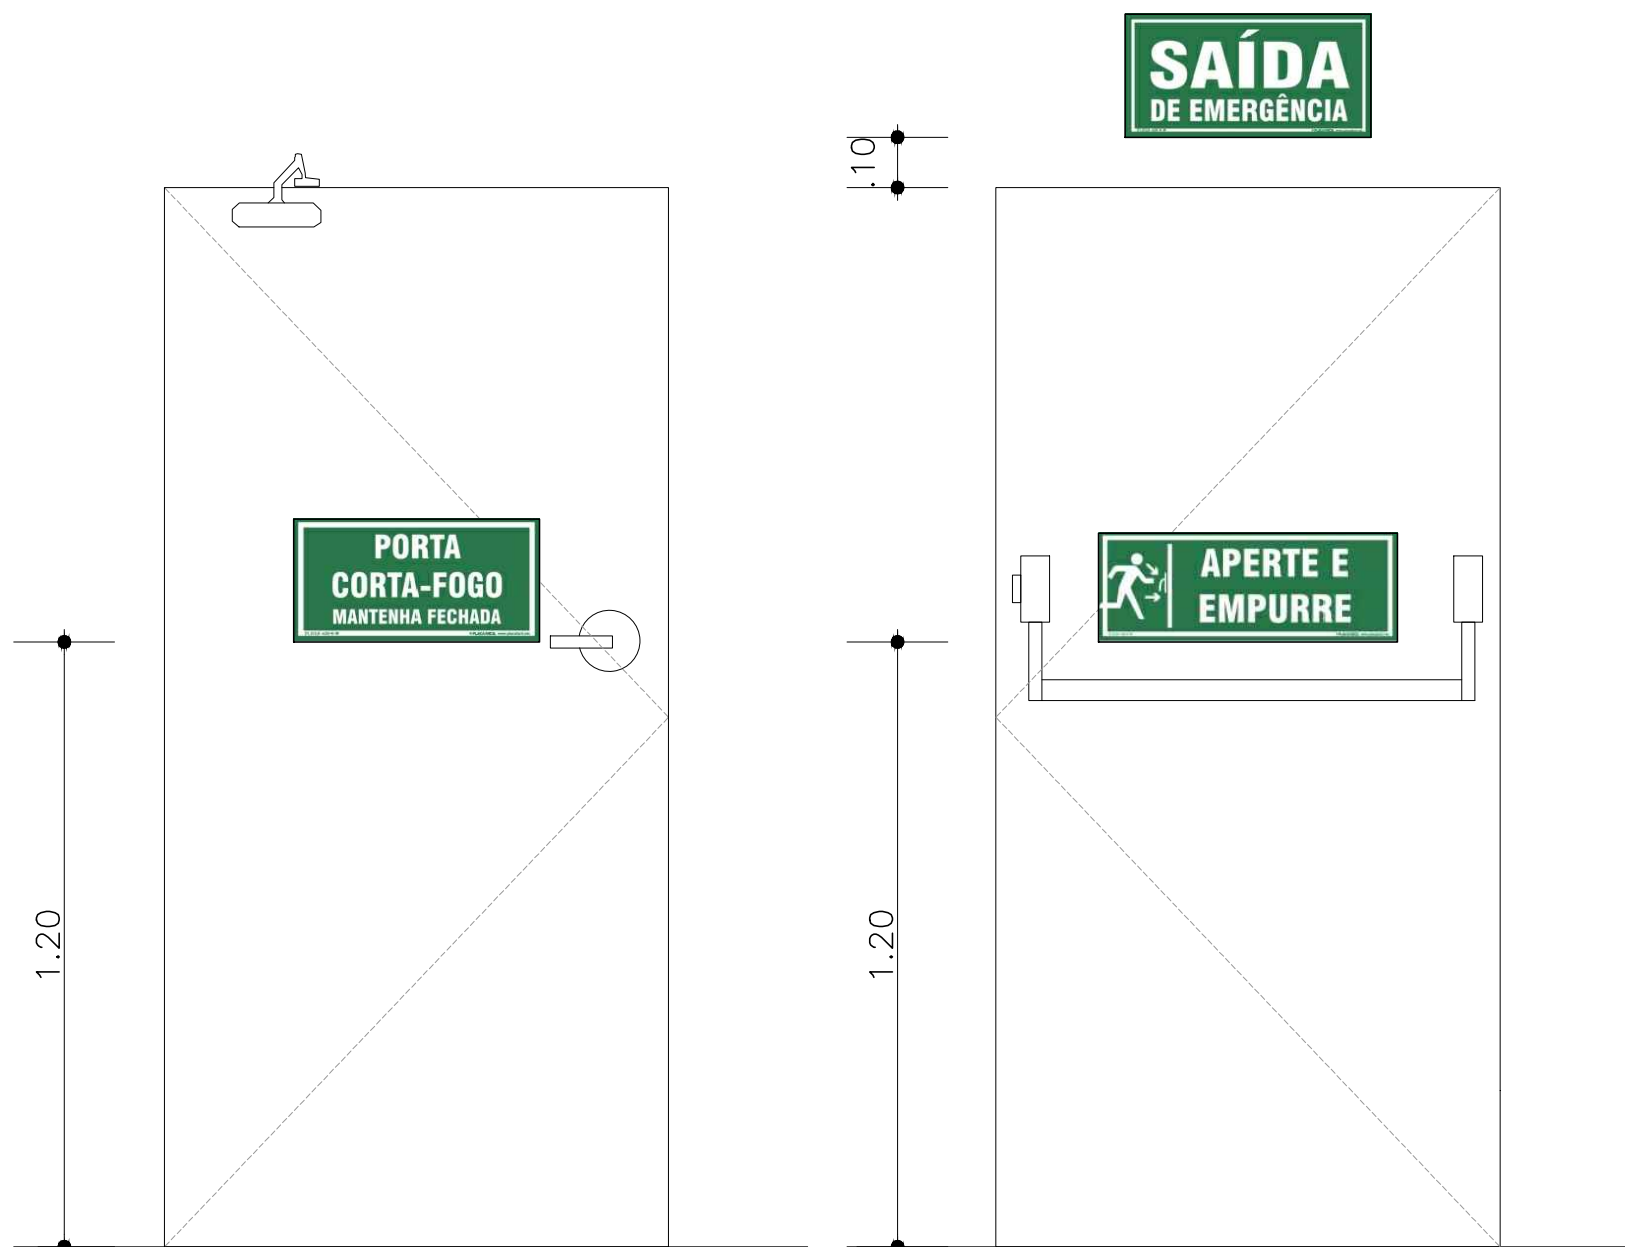

SINALIZAÇÃO PORTA CORTA-FOGO
ESC.: Sem Escala

	Código: 20 06 unidades		Código: 13 04 unidades
	Código: 24 02 unidades		Código: 16 01 unidade
	Código: 1 38 unidades		Código: 16 02 unidades
	Código: 9 01 unidade		Código: 17 25 unidades
	Código: 23 06 unidades		Código: 17 02 unidades
			Código: 30 02 unidades
			Código: 29 02 unidades
			Código: 21 06 unidades
			Código: 19 02 unidades
			Código: 4 01 unidade
			Código: 15 02 unidades
			Código: 13 02 unidades

Classes de Risco de Ocupação da Edificação	
Ocupação	Educação e Cultura Física
Descrição	Escola em Geral
Divisão	E1
Carga de Incêndio Específica	300MJ/m²
Classe de Risco	Baixa

Sinalização Retangular	
Código	L/H (mm)
Sinalização Quadrada	
Código	L (mm)

Instalação da Sinalização


Todas as placas deverão ser instaladas conforme projeto, respeitando suas posições.

As placas fixadas nas paredes deverão ser instaladas de modo que a sua base esteja no mínimo a 1,80m do piso acabado.

As placas fixadas no forro (suspensas) deverão ser instaladas de modo que seu bordo inferior esteja a uma altura de 2,30m do piso acabado.

A sinalização referente a porta corta-fogo deverá ser executada conforme detalhamento contido no projeto.

A sinalização de portas de saída de emergência deverá ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 0,10m da verga.

		DPO - DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS Rua Gonçalves Chaves, 32-18 - CEP: 96015-560 - PELOTAS-RS Fones: (51) 3026.8900 / 3026.8908 / 3026.8909 dpo@ifrsul.edu.br / dpo_cpro@ifrsul.edu.br / dpo_cfac@ifrsul.edu.br
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO	RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO	PROPRIETÁRIO
CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO AV. PAUL HARRIS, N° 410		
PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		ÁREA DA OBRA 4.612,45 m²
VISTO		OBRA
ETAPA 2 - REFORMAS E ADAPTAÇÕES TERCEIRO PAVIMENTO - SINALIZAÇÃO		CSL 002/2015
DESENHO DAIANE/CÉSAR	DATA MAIO/15	ESCALA INDICADA
PRANCHA PPCI/28-44		